
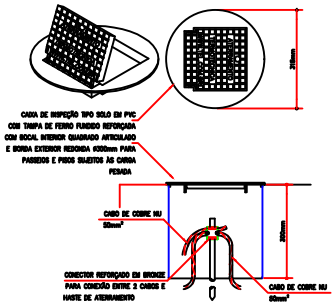



CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇAD
PARA CONEXÃO DAS MALHAS

DETALHE 01




DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA
ENTRE CABOS Ø50mm² EM "T"

DETALHE 02




DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 03




DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 04

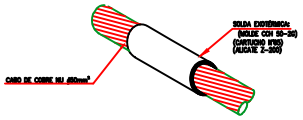


CONEXÃO ENTRE CABOS DE 50mm²

DETALHE 05

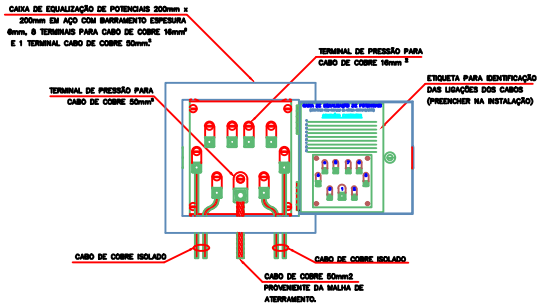


CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

DETALHE 06

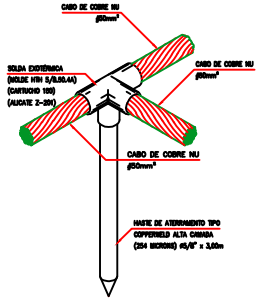


DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA
ENTRE CABOS Ø50mm² EM "T" E HASTE

DETALHE 07




DETALHE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL
TERMINAL UMA COMPRESSÃO E UM FURO DE 50mm²

DETALHE 08

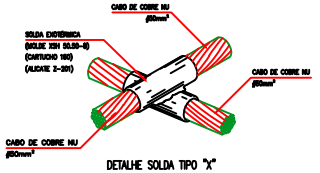


DETALHE SOLDA TIPO "X"
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 09

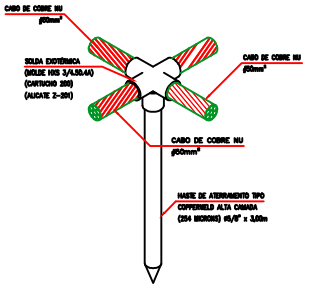

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA
ENTRE CABOS Ø50mm² EM "X" E HASTE

DETALHE 10

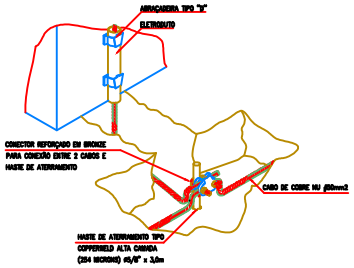

CONEXÃO DO ATERRAMENTO COM
O SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 11

NOTAS:

1- LISTA DE MATERIAIS: CPB.LAS.000.19.02

2-VER DESENHO DE ATERRAMENTO:CPB.PAS.000.19.02

0	05/02/19	RG	PI	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA "S"

SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RENAN BARAVELLO
Técnico em Eletrotecnica
Desenhos e Projetos em geral
Desenhos e Projetos Elétricos
Desenho e Projeto Civil
Desenho de Máquinas
email: garavellorenan@gmail.com
Fone (16) 992 429 595 - Barrinha/SP

CPB.PAS.000.19.03	CONST. DE PRÉDIO ESCOLAR(creche) Av. Pres. Vargas, s/n° - Centro - Barrinha/SP	0	IND.
	PROJETO DE DETALHES DE ATERRAMENTO		1 de 1