
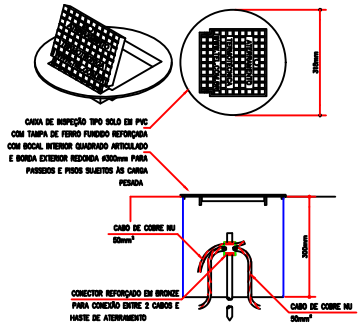



CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇAD
PARA CONEXÃO DAS MALHAS

DETALHE 01

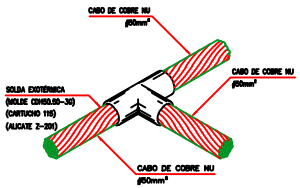


DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA
ENTRE CABOS Ø50mm² EM "T"

DETALHE 02




DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 03




DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 04

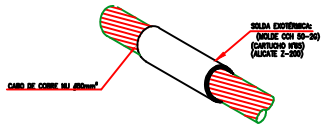


CONEXÃO ENTRE CABOS DE 50mm²

DETALHE 05

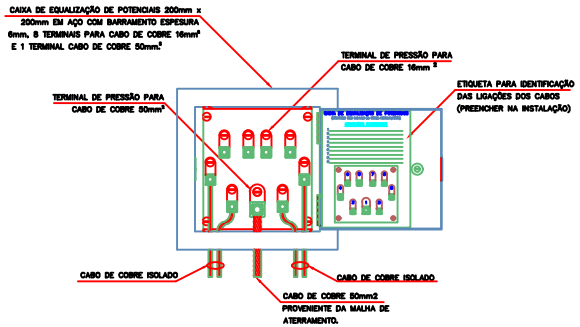


CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

DETALHE 06

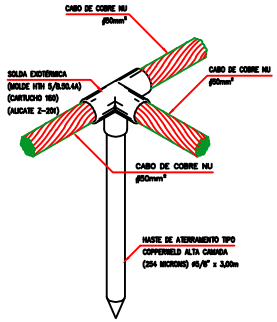


DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA
ENTRE CABOS Ø50mm² EM "T" E HASTE

DETALHE 07




DETALHE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL
TERMINAL UMA COMPRESSÃO E UM FURO DE 50mm²

DETALHE 08

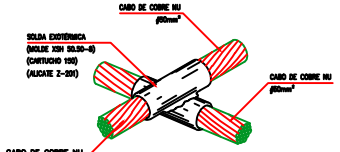


DETALHE SOLDA TIPO "X"
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 09

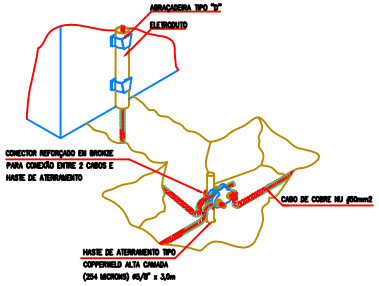

CONEXÃO DO ATERRAMENTO COM
O SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 11

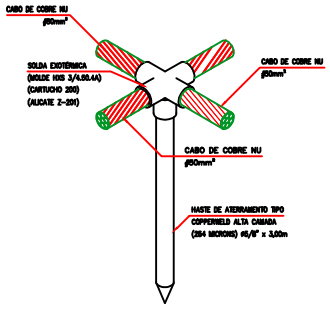

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA
ENTRE CABOS Ø50mm² EM "X" E HASTE

DETALHE 10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRINHA-SP

RESP. TÉCNICO:
Adilson da Silva Porto
Técnico em eletrotécnica
CFT Nº 03522754808
TRT Nº 2202019924 - 17/08/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE
PROJETO DE DETALHE DO ATERRAMENTO

R. ANTONIO R. ALVES (ANT. RUA E) - JD.COLORADO I - MATRÍCULA nº 69.430 | 686,55 m2 | 1:75